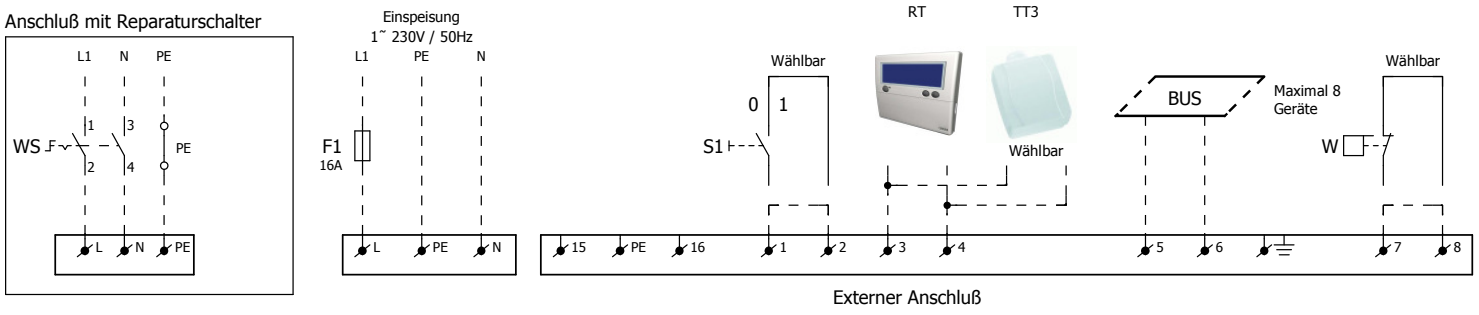

F1,F2,F3	-	Sicherung
GV1,GV2	-	Gasmagnetventil
H1	-	Störungsleuchte
IS	-	Ionisationselektrode
K1	-	Schütz
PF	-	Druckdifferenzschalter Filter (wenn verwendet)
VLV	-	Verbrennungsluftlüfter
RT	-	Raumthermostat digital
S1	-	Ein/aus Schalter (Wählbar)
S2	-	Resettaste
S3	-	Schwimmerschalter Kondenswassersensor
TT1	-	Temperaturfühler in der Nähe vom Gerät
TT2	-	System / maximal temperaturfühler
TT3	-	Raumtemperaturfühler digital (optional)
VM1	-	Ventilatormotor 1
VM2	-	Ventilatormotor 2
W	-	Kondenswassersensor (Wählbar)
WS	-	Reparaturschalter

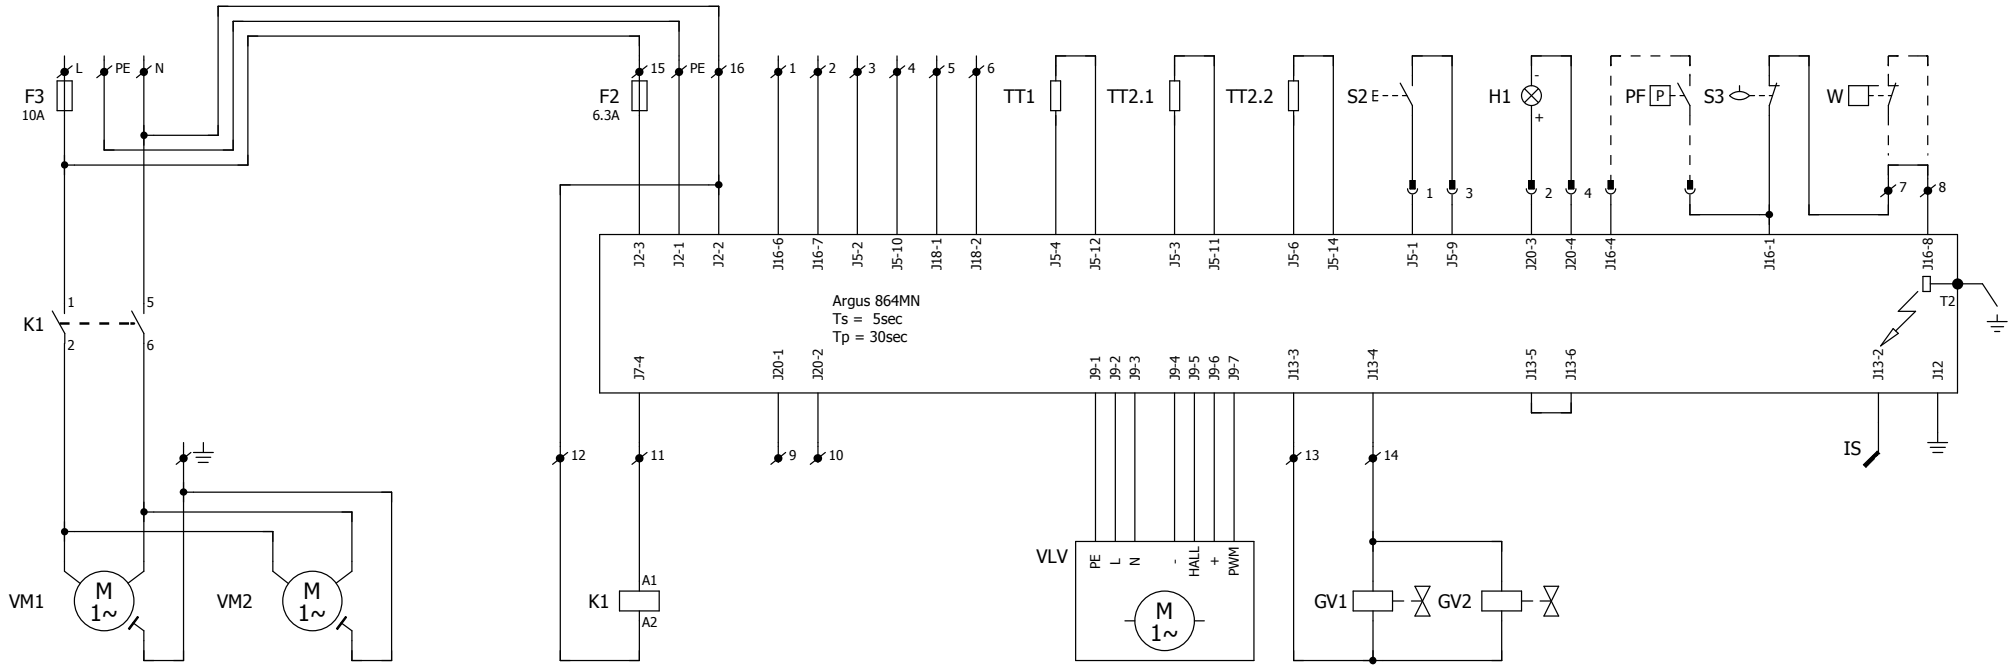

mark innovatieve Hallenheizung	GS+ 135 // GS+150 // GS+200	Schaltplan			Schaltplan-nummer	WLV-012202-DE	
		Get.	J.W.	Datum	20-4-2021	Gruppe	WLV	Type	GS+	1
		Gec.	TvD	Norm		Art.nr.		Version	1.1	